


塵蟎檢驗防治實驗室試驗報告

申請廠商： 台日福祉有限公司
新北市土城區承天路 8 巷 21 號

報告號碼： VA/2016/01-01
實驗編號： No. MA20- A/B
檢驗日期： 2016 年 01 月 25 日

測試項目：

評估使用加熱乾燥車後疥蟎蟲數比較。

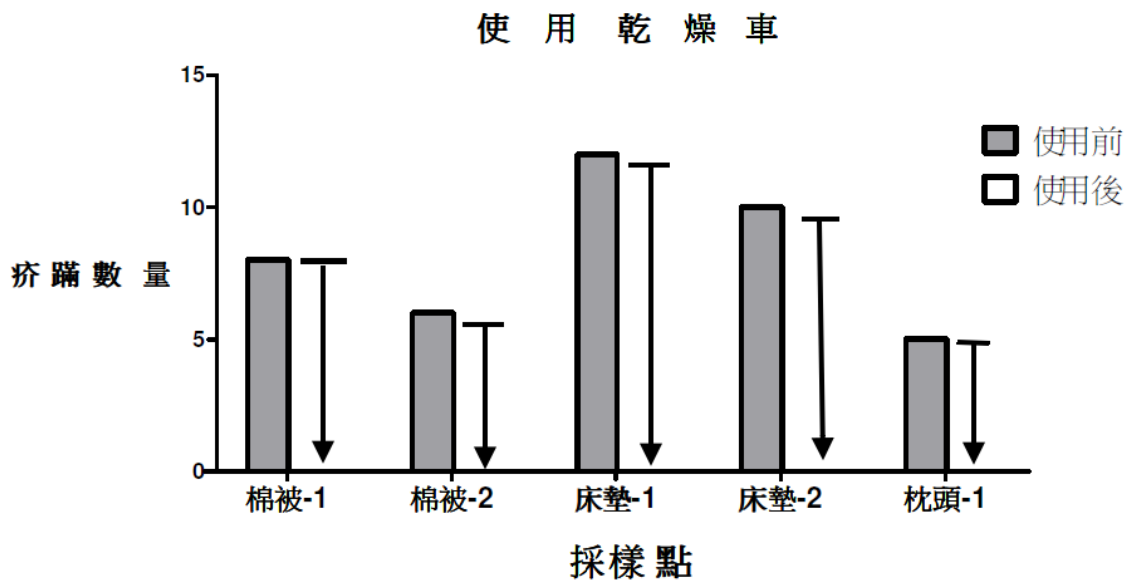

圖一：使用乾燥車/吸蟎機清除後疥蟎屍體前後疥蟎數量比較

結論：

檢驗結果證實經具有加熱消毒乾燥功能之乾燥車處理過後，可以將棉被、床墊及枕頭上之疥蟎，有效的去除，去除率達 99.99%。

馬偕醫學院

測試品管人員：

廖恩慈

廖恩慈

臨床醫學博士



馬偕醫學院